



TÜRK LOYDU

Yayın Tarihi: 03.04.2000

Doküman No: UBK-02

Revizyon Tarihi: 04.08.2021

Revizyon No: 17

Yürürlük Tarihi: 05.08.2021

Sayfa No: 1/21

YÖNETİM SİSTEMLERİ BELGELENDİRMESİ BELGE İŞARETİ VE BELGE KULLANIMI KURALLARI

TÜRK LOYDU belgesi ve belge işareti aşağıda belirtilen koşullara uygun olarak kullanılabilir:

- 1) TÜRK LOYDU belge işareti; TÜRK LOYDU Yönetim Sistemi işareti ve akreditasyon kuruluşuna ait akreditasyon markası ve numarasından oluşur ve yönetim sistemi TÜRK LOYDU tarafından denetlenerek başarılı bulunan ve kayıt edilerek yönetim sistemi belgesi düzenlenen kuruluşlar tarafından kullanılabilir.
- 2) TÜRK LOYDU Yönetim Sistemi işaretlerinin orijinal renk ve boyutları eklerde verilmektedir.
- 3) TÜRK LOYDU belge işareti, ticari amaçlı olarak yalnızca; belge kapsamında olan faaliyetler için kırtasiye malzemeleri, reklam malzemeleri, antetli kağıtlar ve bilgisayar yazılımlarında aşağıdaki koşullarda kullanılabilir:
 - Orijinal rengin yanı sıra tek renkte kullanılabilir,
 - Kullanımı yanıltıcı olmamalıdır; özellikle ürünlerin uygunluk işareti ile karıştırılmamalıdır,
 - Ürünler üzerinde veya bilgisayar yazılımıyla ve ambalajda yer alarak, ürün onay işareti anlamı yaratacak şekilde kullanılamaz,
 - Aynı malzeme üzerinde birden fazla basılmamalıdır,
 - Akreditasyon markası ve numarası taşıtların, binaların ve bayrakların üzerinde kullanılamaz (bu kural TÜRKAK Akreditasyonu için geçerlidir),
 - Akreditasyon işaret ve numarası kart ve kartvizitlerde kullanılamaz,
 - TÜRK LOYDU belge işaretinin baskı hazırlığında Türk Loydu ile koordinasyon sağlanmalıdır,
 - TÜRK LOYDU belge işaretinin şekli hiç bir koşulda değiştirilemez,
 - Akreditasyon markası TÜRK LOYDU yönetim sistemi işaretinden ayrı olarak kullanılamaz.
- 4) TÜRK LOYDU belge işareti ürün üzerinde kullanılamaz. Ürün ambalajında “bu ürün Türk Loydu tarafından verilen belgesine haiz tesislerimizde üretilmiştir” ifadesi yazılabilir. Ürün ambalajı, ürün parçalara ayrılmadan veya hasar görmeden ayrılan bölüm olarak kabul edilir. Birlikte verilecek bilgi, ayrıca verilen veya kolaylıkla ayrılabilen olarak kabul edilir. Tip etiketleri ve tanımlama plakaları, ürünün parçası olarak değerlendirilir.
- 5) TÜRK LOYDU belgesi, düzenlenen kuruluş için belgelendirme kapsamını tarif eder. Ayrıca belge türü ve kapsamının ayrıntılarını, kapsamda yer alan bölüm/departman/alan isim ve yerlerini belirler.
- 6) TÜRK LOYDU belge işareti orijinal biçimlerinin korunması, okunaklı kalması ve belge işaretinin 20 mm’den daha küçük olmaması kaydı ile büyütülebilir veya küçültülebilir.
- 7) TÜRKAK Akreditasyon Markası A4 ebadından daha büyük olmayan bir sarf malzemesi üzerine basılmışsa, eni 30 mm’den daha büyük olmamalıdır.
- 8) TÜRK LOYDU belgesi ve işareti yalnızca belge kapsamında yer alan faaliyetler için kullanılabilir. Belgede belirtilmeyen bölüm/departman, bağlı tesis yada kuruluşlar veya iştirakler için kullanılamaz.
- 9) TÜRK LOYDU belge işareti deney, kalibrasyon veya muayene raporlarında veya sertifikalarında kullanılmamalıdır. Bu gibi raporlarda/sertifikalarda akreditasyona ilişkin hiçbir atıf yapılmamalıdır.
- 10) TÜRK LOYDU belge işareti, kullanılan doküman içeriğinden ya da ilgili faaliyetten hiçbir şekilde TÜRK LOYDU ve akreditasyon kuruluşunun sorumluluğu olduğu anlamı çıkacak şekilde kullanılamaz.
- 11) TÜRK LOYDU belge ve işaretinin yanıltıcı veya uygunsuz bir şekilde kullanılması durumunda kullanıcı yanlış kullanımı derhal önleyecek, durumun düzeltilmesi için gereken tedbirleri alacak ve tazminat ödeyecektir.



TÜRK LOYDU

Yayın Tarihi: 03.04.2000

Doküman No: UBK-02

Revizyon Tarihi: 04.08.2021


Revizyon No: 17

Yürürlük Tarihi: 05.08.2021

Sayfa No: 2/21

YÖNETİM SİSTEMLERİ BELGELENDİRMESİ BELGE İŞARETİ VE BELGE KULLANIMI KURALLARI

- 12) TÜRK LOYDU belge ve işaretinin yanıltıcı veya uygunsuz bir şekilde kullanılması durumunda, TÜRK LOYDU; belge ve işaretinin bir daha kullanımını derhal yasaklama ve yasal takibat başlatma hakkına sahiptir. TÜRK LOYDU, konunun ayrıntılarını derhal akreditasyon kuruluşuna bildirir.
- 13) TÜRK LOYDU' nca yönetim sistemi belgelendirmek üzere onaylanan kuruluşa iki adet orijinal belge ile bir set Türk Loydu belge işareti (elektronik ortamda) gönderilir. TÜRK LOYDU yönetim sistemi işareti ile akreditasyon işareti birlikte kullanıldığında yerleri değiştirilemez.
- 14) TÜRK LOYDU belge işaretinin kullanım hakkı; belge geçerlilik süresinin dolması, askıya alınması veya iptali halinde derhal sona erer.
- 15) TÜRK LOYDU belgesi tüzel kişiler adına düzenlenir. Belge ve işareti üçüncü taraf ya da halefe devredilemez.
- 16) IAF MLA İşareti ve TBDS Kare Kodu müşteri tarafından kullanılmamalıdır.

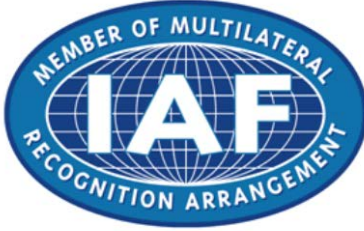

IAF MLA Markası



TÜRKAK Markası



TÜRKAK TBDS Kare Kodu

- 17) Belgelendirilen müşteri belge işareti kullanımı konusunda aşağıdaki hususlara dikkat etmelidir:
 - İnternet, dokümanlar, broşürler veya reklamlar ya da diğer dokümanlar gibi iletişim ortamlarında, belgelendirme durumunu kamuoyu ile paylaşırken, TÜRK LOYDU kurallarına uyulmasını,
 - Belgelendirmesine ilişkin herhangi bir yanıltıcı beyanatta bulunulmaması veya buna müsaade edilmemesi,
 - Belgelendirme dokümanını ve bunun herhangi bir kısmını yanıltıcı bir tarzda kullanmaması veya kullanımına müsaade edilmemesi,
 - Belgenin geri çekilmesi durumunda belgelendirmeye atıfta bulunan bütün reklam malzeme ve faaliyetlerinde kullanımın durdurulması,
 - Belgelendirme kapsamı daraltıldığında, buna göre bütün reklam malzemelerini değiştirilmesi,
 - Yönetim sisteminin belgelendirilmiş olmasının, TÜRK LOYDU'nun bir ürünü (hizmet dâhil) veya prosesi belgelendirmesi izlenimini verecek şekilde kullanılmasına izin vermemesi,
 - Belgelendirmenin belgelendirme kapsamı dışındaki faaliyetlere ve adreslere uygulandığı izleniminin verilmemesi,
 - Almış olduğu belgeyi, TÜRK LOYDU'na veya belgelendirme sisteminin itibarına gölge düşürecek ve kamu güvenini kaybettirecek tarzda kullanmaması.

Yukarıda sözü edilen konularla ilgili veya yeterince açık olmayan noktalar söz konusu olduğunda, TÜRK LOYDU ile temasa geçilmesi önemle rica edilir.

EKLER :

- 1) TÜRK LOYDU KYS İşareti
- 2) TÜRK LOYDU KYS İşareti ve TÜRKAK Akreditasyon İşareti Kombinasyonu



TÜRK LOYDU

Yayın Tarihi: 03.04.2000

Doküman No: UBK-02

Revizyon Tarihi: 04.08.2021

Revizyon No: 17

Yürürlük Tarihi: 05.08.2021

Sayfa No: 3/21

YÖNETİM SİSTEMLERİ BELGELENDİRMESİ BELGE İŞARETİ VE BELGE KULLANIMI KURALLARI

- 3) TÜRK LOYDU ÇYS İşareti
- 4) **TÜRK LOYDU ÇYS İşareti ve TÜRKAK Akreditasyon İşareti Kombinasyonu**
- 5) TÜRK LOYDU İSG (OHSAS 18001) İşareti
- 6) **TÜRK LOYDU İSG (ISO 45001) İşareti**
- 7) **TÜRK LOYDU İSG İşareti ve TÜRKAK Akreditasyon İşareti Kombinasyonu**
- 8) TÜRK LOYDU BGYS İşareti
- 9) **TÜRK LOYDU BGYS İşareti ve TÜRKAK Akreditasyon İşareti Kombinasyonu**
- 10) TÜRK LOYDU MMYS İşareti
- 11) TÜRK LOYDU GGYS İşareti
- 12) TÜRK LOYDU EnYS İşareti
- 13) **TÜRK LOYDU EnYS İşareti ve TÜRKAK Akreditasyon İşareti Kombinasyonu**
- 14) TÜRK LOYDU Entegre Yönetim Sistemi İşareti (OHSAS 18001)
- 15) **TÜRK LOYDU Entegre Yönetim Sistemi İşareti (ISO 45001)**
- 16) TÜRK LOYDU ISM İşareti
- 17) TÜRK LOYDU ISPS İşareti
- 18) TÜRK LOYDU MLC İşareti



TÜRK LOYDU

Yayın Tarihi: 03.04.2000

Doküman No: UBK-02

Revizyon Tarihi: 04.08.2021

Revizyon No: 17


Yürürlük Tarihi: 05.08.2021

Sayfa No: 4/21

YÖNETİM SİSTEMLERİ BELGELENDİRMESİ BELGE İŞARETİ VE BELGE KULLANIMI KURALLARI

EK-1

TÜRK LOYDU KYS İŞARETİ

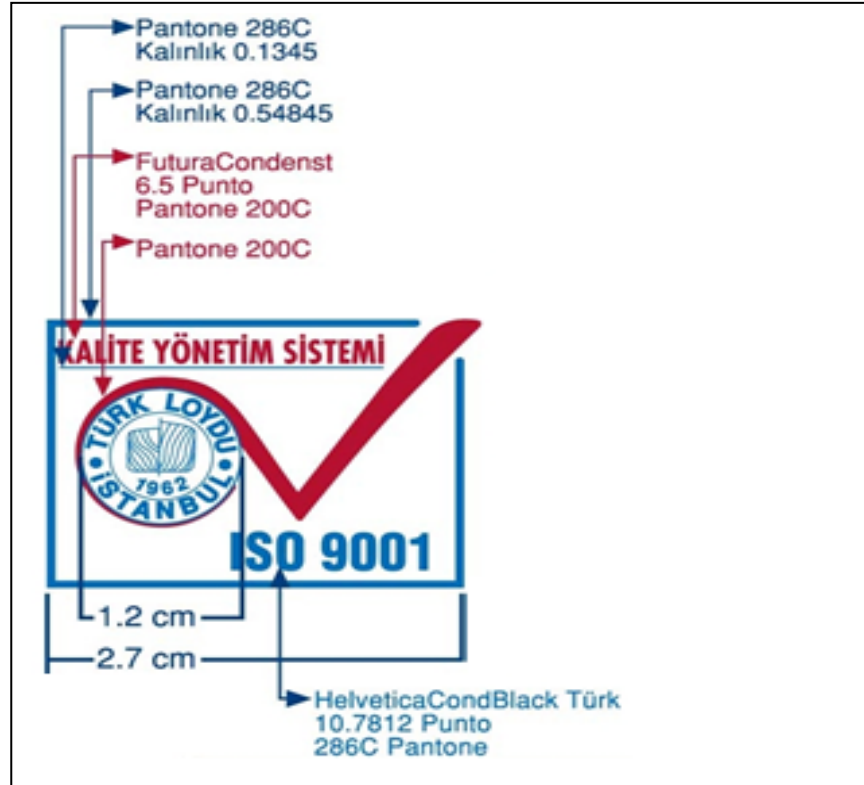

TÜRK LOYDU KYS İŞARETİ :

KYS metni ve logoyu çevreleyen işaret : Kırmızı (Pantone 200C)

Diğer kısımlar : Mavi (Pantone 286C)

Boyutlar : Bkz. Resim

	TÜRK LOYDU	Yayın Tarihi: 03.04.2000	Doküman No: UBK-02
		Revizyon Tarihi: 04.08.2021	Revizyon No: 17
		Yürürlük Tarihi: 05.08.2021	Sayfa No: 5/21
YÖNETİM SİSTEMLERİ BELGELENDİRMESİ BELGE İŞARETİ VE BELGE KULLANIMI KURALLARI			

EK-2

TÜRK LOYDU KYS İŞARETİ VE TÜRKAK AKREDİTASYON İŞARETİ KOMBİNASYONU



TÜRK LOYDU KYS İŞARETİ :

KYS metni ve logoyu çevreleyen işaret : Kırmızı (Pantone 200C)
Diğer kısımlar : Mavi (Pantone 286C)
Boyutlar : Bkz. Resim

TÜRKAK AKREDİTASYON İŞARETİ :

Bakınız: www.turkak.org.tr / R10.06 (Türkak Akreditasyon Markası'nın Türkak Tarafından Akredite Edilmiş Kuruluşlarca Kullanılmasına İlişkin Şartlar)

Açıklama: TÜRK LOYDU KYS ve TÜRKAK akreditasyon işareti birlikte kullanıldığı sürece yalnızca resimde belirtilen yerleşim şekli ile kullanılabilir.



TÜRK LOYDU

Yayın Tarihi: 03.04.2000

Doküman No: UBK-02

Revizyon Tarihi: 04.08.2021

Revizyon No: 17


Yürürlük Tarihi: 05.08.2021

Sayfa No: 6/21

YÖNETİM SİSTEMLERİ BELGELENDİRMESİ BELGE İŞARETİ VE BELGE KULLANIMI KURALLARI

EK-3

TÜRK LOYDU ÇYS İŞARETİ

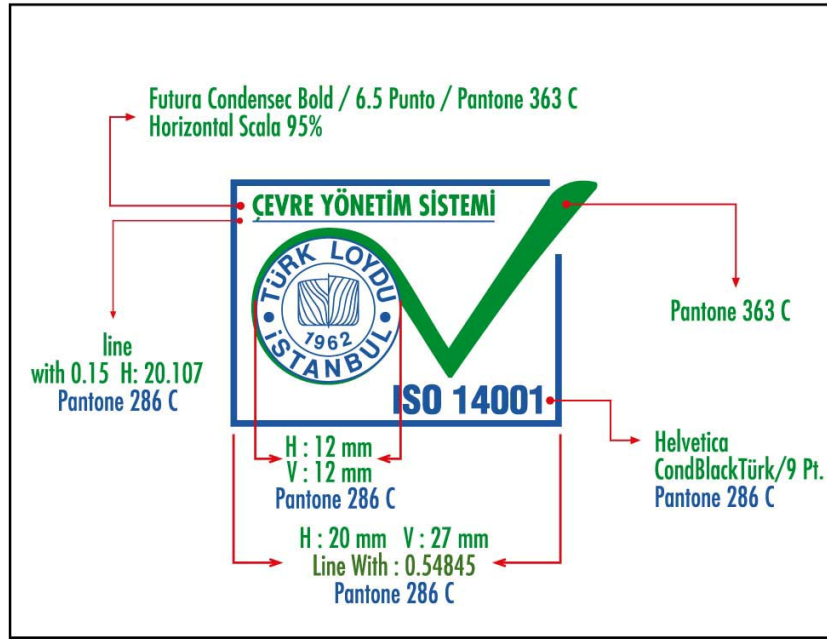

TÜRK LOYDU ÇYS İŞARETİ :

- ÇYS metni ve logoyu çevreleyen işaret : Yeşil (Pantone 363C)
Diğer kısımlar : Mavi (Pantone 286C)
Boyutlar : Bkz. Resim

TÜRKAK AKREDİTASYON İŞARETİ :

Bakınız: www.turkak.org.tr / R10.06 (TÜRKAK Akreditasyon Markası'nın TÜRKAK Tarafından Akredite Edilmiş Kuruluşlarca Kullanılmasına İlişkin Şartlar)

TÜRKAK akreditasyonu ile birlikte EK-2'deki yerleşim şekli ile kullanılır.

	TÜRK LOYDU	Yayın Tarihi: 03.04.2000	Doküman No: UBK-02
		Revizyon Tarihi: 04.08.2021	Revizyon No: 17
		Yürürlük Tarihi: 05.08.2021	Sayfa No: 7/21
YÖNETİM SİSTEMLERİ BELGELENDİRMESİ BELGE İŞARETİ VE BELGE KULLANIMI KURALLARI			

EK-4

TÜRK LOYDU ÇYS İŞARETİ VE TÜRKAK AKREDİTASYON İŞARETİ KOMBİNASYONU



TÜRK LOYDU ÇYS İŞARETİ :

- ÇYS metni ve logoyu çevreleyen işaret : Yeşil (Pantone 363C)
Diğer kısımlar : Mavi (Pantone 286C)
Boyutlar : Bkz. Resim

TÜRKAK AKREDİTASYON İŞARETİ :

Bakınız: www.turkak.org.tr / R10.06 (Türkak Akreditasyon Markası'nın Türkak Tarafından Akredite Edilmiş Kuruluşlarca Kullanılmasına İlişkin Şartlar)

Açıklama: TÜRK LOYDU ÇYS ve TÜRKAK akreditasyon işareti birlikte kullanıldığı sürece yalnızca resimde belirtilen yerleşim şekli ile kullanılabilir.



TÜRK LOYDU

Yayın Tarihi: 03.04.2000

Doküman No: UBK-02

Revizyon Tarihi: 04.08.2021

Revizyon No: 17


Yürürlük Tarihi: 05.08.2021

Sayfa No: 8/21

YÖNETİM SİSTEMLERİ BELGELENDİRMESİ BELGE İŞARETİ VE BELGE KULLANIMI KURALLARI

EK-5

TÜRK LOYDU İSG (OHSAS 18001) İŞARETİ

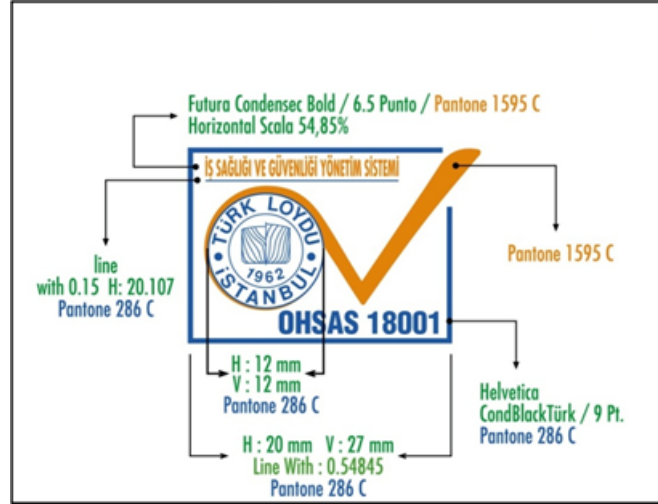

TÜRK LOYDU İSG İŞARETİ :

- İSG metni ve logoyu çevreleyen işaret : Orange (Pantone 1595C)
Diğer kısımlar : Mavi (Pantone 286C)
Boyutlar : Bkz. Resim



TÜRK LOYDU

Yayın Tarihi: 03.04.2000

Doküman No: UBK-02

Revizyon Tarihi: 04.08.2021

Revizyon No: 17


Yürürlük Tarihi: 05.08.2021

Sayfa No: 9/21

YÖNETİM SİSTEMLERİ BELGELENDİRMESİ BELGE İŞARETİ VE BELGE KULLANIMI KURALLARI

EK-6

TÜRK LOYDU İSG (ISO 45001) İŞARETİ

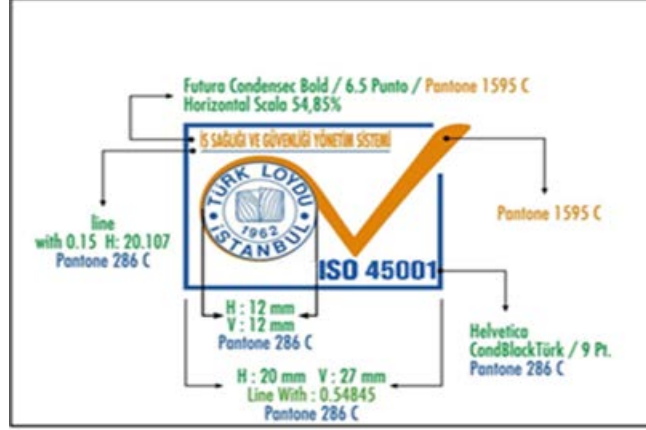

TÜRK LOYDU İSG İŞARETİ :

İSG metni ve logoyu çevreleyen işaret : Orange (Pantone 1595C)

Diğer kısımlar : Mavi (Pantone 286C)

Boyutlar : Bkz. Resim

	TÜRK LOYDU	Yayın Tarihi: 03.04.2000	Doküman No: UBK-02
		Revizyon Tarihi: 04.08.2021	Revizyon No: 17
		Yürürlük Tarihi: 05.08.2021	Sayfa No: 10/21
YÖNETİM SİSTEMLERİ BELGELENDİRMESİ BELGE İŞARETİ VE BELGE KULLANIMI KURALLARI			

EK-7

TÜRK LOYDU İSG (ISO 45001) İŞARETİ VE TÜRKAK AKREDİTASYON İŞARETİ KOMBİNASYONU



TÜRK LOYDU İSG İŞARETİ :

- İSG metni ve logoyu çevreleyen işaret : Orange (Pantone 1595C)
Diğer kısımlar : Mavi (Pantone 286C)
Boyutlar : Bkz. Resim

TÜRKAK AKREDİTASYON İŞARETİ :

Bakınız: www.turkak.org.tr / R10.06 (Türkak Akreditasyon Markası'nın Türkak Tarafından Akredite Edilmiş Kuruluşlarca Kullanılmasına İlişkin Şartlar)

Açıklama: TÜRK LOYDU İSG ISO 45001 ve TÜRKAK akreditasyon işareti birlikte kullanıldığı sürece yalnızca resimde belirtilen yerleşim şekli ile kullanılabilir.



TÜRK LOYDU

Yayın Tarihi: 03.04.2000

Doküman No: UBK-02

Revizyon Tarihi: 04.08.2021

Revizyon No: 17


Yürürlük Tarihi: 05.08.2021

Sayfa No: 11/21

YÖNETİM SİSTEMLERİ BELGELENDİRMESİ BELGE İŞARETİ VE BELGE KULLANIMI KURALLARI

EK-8

TÜRK LOYDU BGYS İŞARETİ

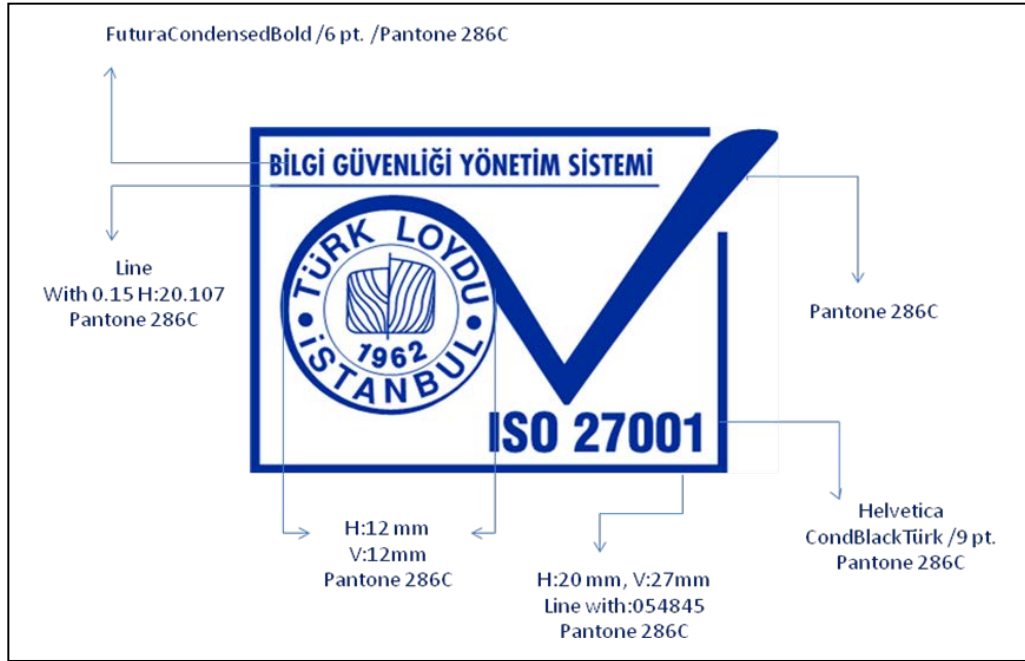

TÜRK LOYDU BGYS İŞARETİ :

Renkler : Mavi (Pantone 286C)

Boyutlar : Bkz. Resim

TÜRKAK AKREDİTASYON İŞARETİ :

Bakınız: www.turkak.org.tr / R10.06 (TÜRKAK Akreditasyon Markası'nın TÜRKAK Tarafından Akredite Edilmiş Kuruluşlarca Kullanılmasına İlişkin Şartlar)

TÜRKAK akreditasyonu ile birlikte EK-2'deki yerleşim şekli ile kullanılır.

	TÜRK LOYDU	Yayın Tarihi: 03.04.2000	Doküman No: UBK-02
		Revizyon Tarihi: 04.08.2021	Revizyon No: 17
		Yürürlük Tarihi: 05.08.2021	Sayfa No: 12/21
YÖNETİM SİSTEMLERİ BELGELENDİRMESİ BELGE İŞARETİ VE BELGE KULLANIMI KURALLARI			

EK-9

TÜRK LOYDU BGYS İŞARETİ VE TÜRKAK AKREDİTASYON İŞARETİ KOMBİNASYONU



TÜRK LOYDU BGYS İŞARETİ :

Renkler : Mavi (Pantone 286C)
Boyutlar : Bkz. Resim

TÜRKAK AKREDİTASYON İŞARETİ :

Bakınız: www.turkak.org.tr / R10.06 (Türkak Akreditasyon Markası'nın Türkak Tarafından Akredite Edilmiş Kuruluşlarca Kullanılmasına İlişkin Şartlar)

Açıklama: TÜRK LOYDU BGYS ve TÜRKAK akreditasyon işareti birlikte kullanıldığı sürece yalnızca resimde belirtilen yerleşim şekli ile kullanılabilir.



TÜRK LOYDU

Yayın Tarihi: 03.04.2000

Doküman No: UBK-02

Revizyon Tarihi: 04.08.2021

Revizyon No: 17


Yürürlük Tarihi: 05.08.2021

Sayfa No: 13/21

YÖNETİM SİSTEMLERİ BELGELENDİRMESİ BELGE İŞARETİ VE BELGE KULLANIMI KURALLARI

EK-10

TÜRK LOYDU MMYS İŞARETİ

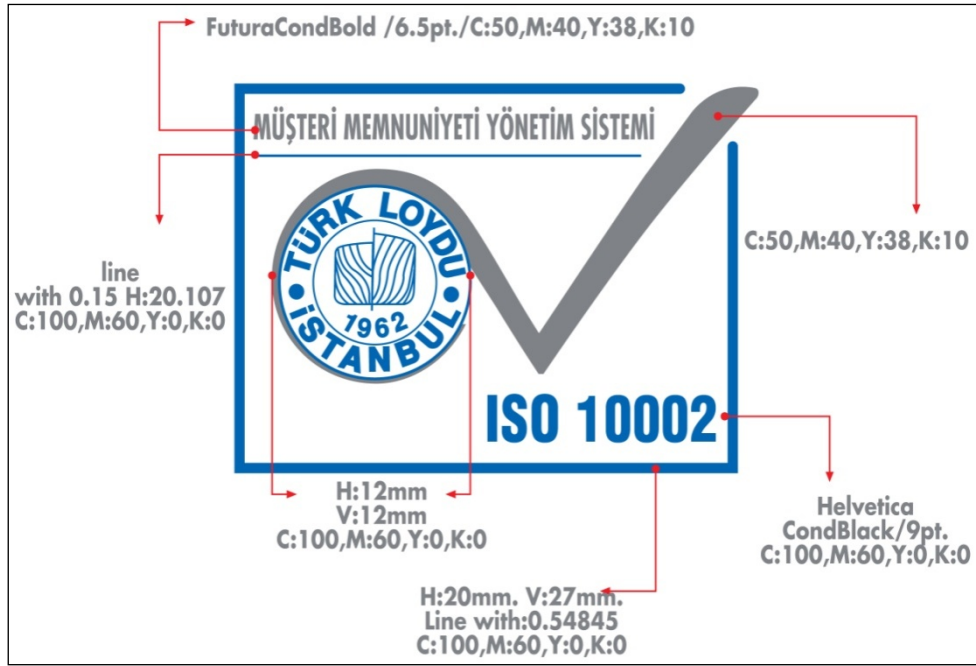

TÜRK LOYDU MMYS İŞARETİ :

MMYS metni ve logoyu çevreleyen işaret : Gri (Pantone 8180 C)

Diğer kısımlar : Mavi (Pantone 286C)

Boyutlar : Bkz. Resim



TÜRK LOYDU

Yayın Tarihi: 03.04.2000

Doküman No: UBK-02

Revizyon Tarihi: 04.08.2021

Revizyon No: 17


Yürürlük Tarihi: 05.08.2021

Sayfa No: 14/21

YÖNETİM SİSTEMLERİ BELGELENDİRMESİ BELGE İŞARETİ VE BELGE KULLANIMI KURALLARI

EK-11

TÜRK LOYDU GGYS İŞARETİ

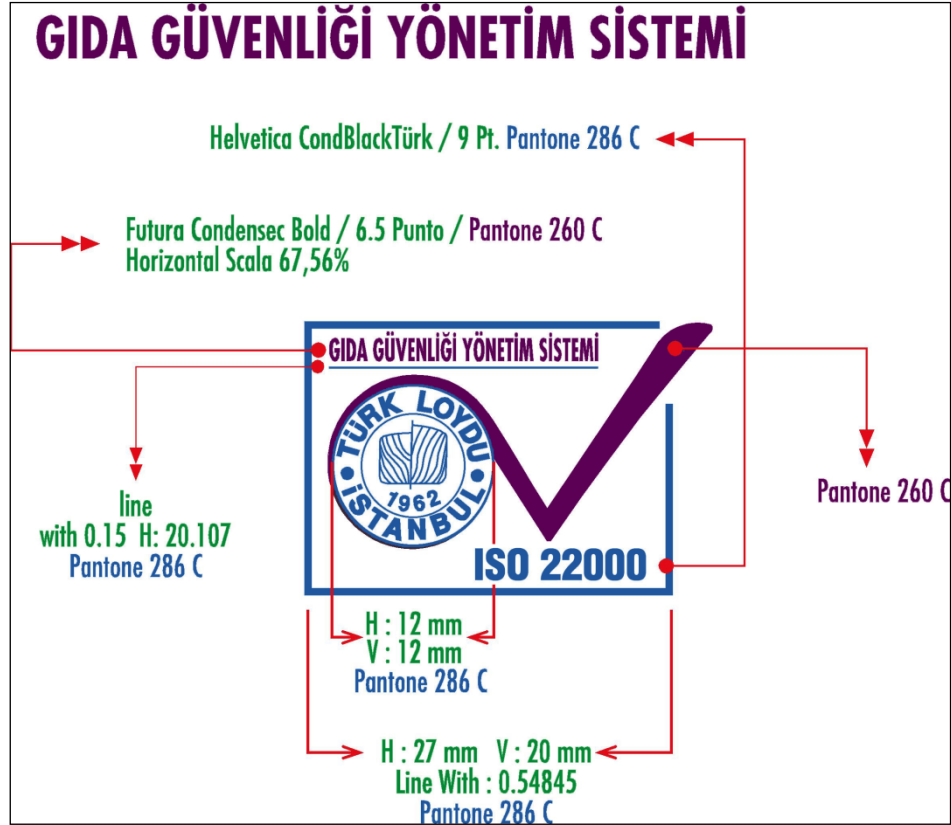

TÜRK LOYDU GGYS İŞARETİ :

GGYS metni ve logoyu çevreleyen işaret	: Mor (Pantone 260C)
Diğer kısımlar	: Mavi (Pantone 286C)
Boyutlar	: Bkz. Resim



TÜRK LOYDU

Yayın Tarihi: 03.04.2000

Doküman No: UBK-02

Revizyon Tarihi: 04.08.2021

Revizyon No: 17


Yürürlük Tarihi: 05.08.2021

Sayfa No: 15/21

YÖNETİM SİSTEMLERİ BELGELENDİRMESİ BELGE İŞARETİ VE BELGE KULLANIMI KURALLARI

EK-12

TÜRK LOYDU EnYS İŞARETİ

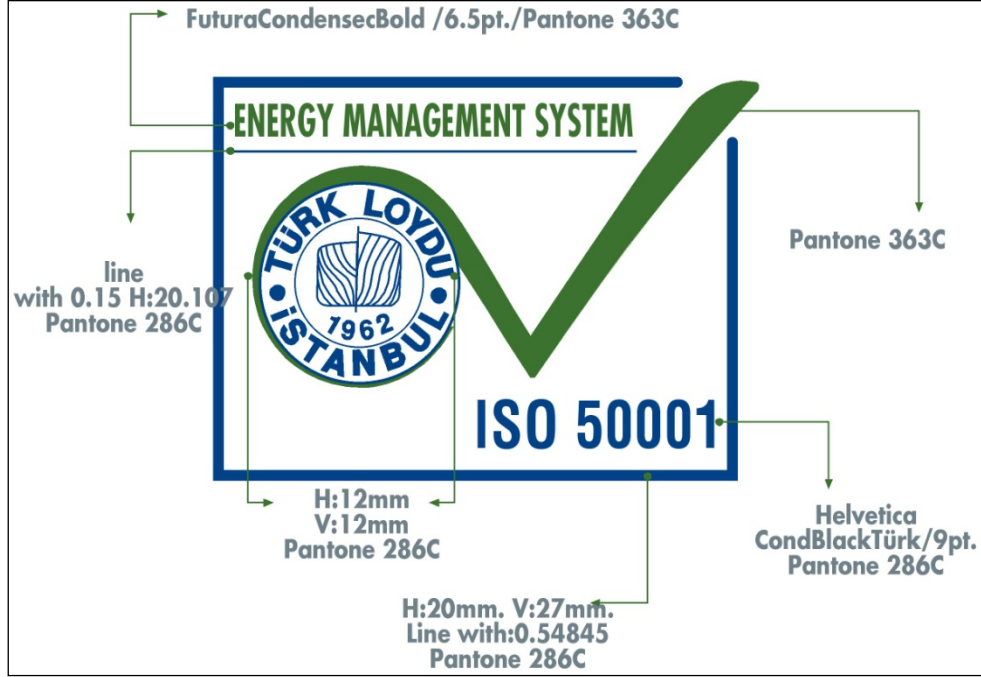

TÜRK LOYDU EnYS İŞARETİ :

EnYS metni ve logoyu çevreleyen işaret : Yeşil (Pantone 363C)

Diğer kısımlar : Mavi (Pantone 286C)

Boyutlar : Bkz. Resim

	TÜRK LOYDU	Yayın Tarihi: 03.04.2000	Doküman No: UBK-02
		Revizyon Tarihi: 04.08.2021	Revizyon No: 17
		Yürürlük Tarihi: 05.08.2021	Sayfa No: 16/21
YÖNETİM SİSTEMLERİ BELGELENDİRMESİ BELGE İŞARETİ VE BELGE KULLANIMI KURALLARI			

EK-13

TÜRK LOYDU EnYS İŞARETİ VE TÜRKAK AKREDİTASYON İŞARETİ KOMBİNASYONU



TÜRK LOYDU EnYS İŞARETİ :

- EnYS metni ve logoyu çevreleyen işaret : Yeşil (Pantone 363C)
Diğer kısımlar : Mavi (Pantone 286C)
Boyutlar : Bkz. Resim

TÜRKAK AKREDİTASYON İŞARETİ :

Bakınız: www.turkak.org.tr / R10.06 (Türkak Akreditasyon Markası'nın Türkak Tarafından Akredite Edilmiş Kuruluşlarca Kullanılmasına İlişkin Şartlar)

Açıklama: TÜRK LOYDU EnYS ve TÜRKAK akreditasyon işareti birlikte kullanıldığı sürece yalnızca resimde belirtilen yerleşim şekli ile kullanılabilir.



TÜRK LOYDU

Yayın Tarihi: 03.04.2000

Doküman No: UBK-02

Revizyon Tarihi: 04.08.2021

Revizyon No: 17


Yürürlük Tarihi: 05.08.2021

Sayfa No: 17/21

YÖNETİM SİSTEMLERİ BELGELENDİRMESİ BELGE İŞARETİ VE BELGE KULLANIMI KURALLARI

EK-14

TÜRK LOYDU ENTEGRE YÖNETİM SİSTEMİ İŞARETİ (OHSAS 18001)

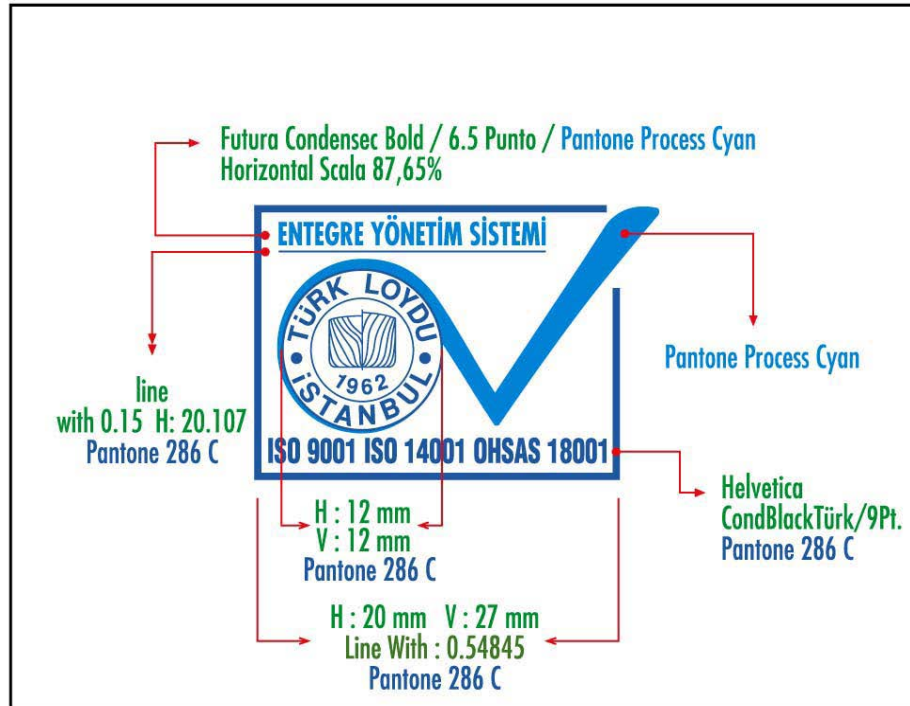

TÜRK LOYDU ENTEGRE YÖNETİM SİSTEMİ İŞARETİ :

Entegre yönetim sistemi metni ve logoyu çevreleyen işaret : Mavi (Pantone Cyan C)

Diğer kısımlar : Mavi (Cyan C)

Boyutlar : Bkz. Resim



TÜRK LOYDU

Yayın Tarihi: 03.04.2000

Doküman No: UBK-02

Revizyon Tarihi: 04.08.2021

Revizyon No: 17


Yürürlük Tarihi: 05.08.2021

Sayfa No: 18/21

YÖNETİM SİSTEMLERİ BELGELENDİRMESİ BELGE İŞARETİ VE BELGE KULLANIMI KURALLARI

EK-15

TÜRK LOYDU ENTEGRE YÖNETİM SİSTEMİ İŞARETİ (ISO 45001)

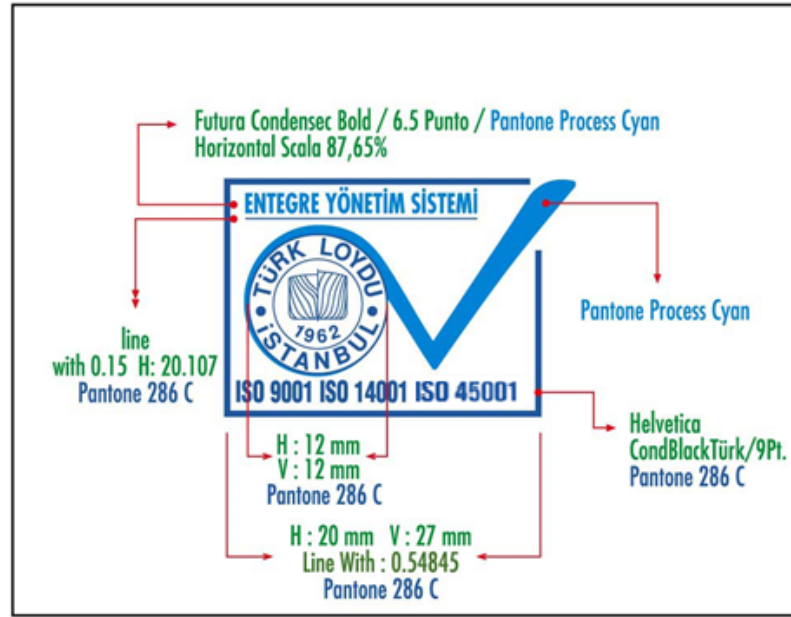

TÜRK LOYDU ENTEGRE YÖNETİM SİSTEMİ İŞARETİ :

Entegre yönetim sistemi metni ve logoyu çevreleyen işaret : Mavi (Pantone Cyan C)

Diğer kısımlar : Mavi (Cyan C)

Boyutlar : Bkz. Resim



TÜRK LOYDU

Yayın Tarihi: 03.04.2000

Doküman No: UBK-02

Revizyon Tarihi: 04.08.2021

Revizyon No: 17

Yürürlük Tarihi: 05.08.2021

Sayfa No: 19/21

**YÖNETİM SİSTEMLERİ BELGELENDİRMESİ
BELGE İŞARETİ VE BELGE KULLANIMI KURALLARI**

EK-16

TÜRK LOYDU ISM İŞARETİ



TÜRK LOYDU ISM İŞARETİ :

Renkler : Mavi (Pantone 286C)

Boyutlar : Bkz. Resim (Ek-1)

	TÜRK LOYDU	Yayın Tarihi: 03.04.2000	Doküman No: UBK-02
		Revizyon Tarihi: 04.08.2021	Revizyon No: 17
		Yürürlük Tarihi: 05.08.2021	Sayfa No: 20/21
YÖNETİM SİSTEMLERİ BELGELENDİRMESİ BELGE İŞARETİ VE BELGE KULLANIMI KURALLARI			

EK-17

TÜRK LOYDU ISPS İŞARETİ



TÜRK LOYDU ISPS İŞARETİ :

Renkler : Mavi (Pantone 286C)
Boyutlar : Bkz. Resim (Ek-1)

	TÜRK LOYDU	Yayın Tarihi: 03.04.2000	Doküman No: UBK-02
		Revizyon Tarihi: 04.08.2021	Revizyon No: 17
		Yürürlük Tarihi: 05.08.2021	Sayfa No: 21/21
YÖNETİM SİSTEMLERİ BELGELENDİRMESİ BELGE İŞARETİ VE BELGE KULLANIMI KURALLARI			

EK-18

TÜRK LOYDU MLC İŞARETİ



TÜRK LOYDU MLC İŞARETİ :

Renkler : Mavi (Pantone 286C)
Boyutlar : Bkz. Resim (Ek-1)